

重 庆 大 学 环 境 与 生 态 学 院

# 实验室安全月报

(二〇二三年九月)

环境与生态学院实验室技术安全工作组编

2023年9月第七期总第29期



## 目 录

一、“中秋”、“国庆”节实验室技术安全检查 .....	1
二、院实验室安全管理工作会 .....	2
三、9月度安全检查 .....	5
四、安全复查 .....	6
五、安全设施改造 .....	10
六、校级安全检查 .....	12
七、实验废弃物处理处置 .....	15


## 一、“中秋”、“国庆”节实验室技术安全检查

9月25日上午，由校党委书记舒立春带队，实设处、保卫处等部门负责人对我院实验室开展2023年“中秋”、“国庆”节前实验室技术安全检查。学院蒲清平书记、何强院长及实验中心成员陪同检查。

检查组重点对7月14日、7月17日学校暑期实验室安全大检查中检查出的实验室安全风险和隐患进行复查。

复查发现自建房F103的安全隐患未得到根本整治，房屋基础下沉、墙面开裂，室内用电不规范，存在较大的安全风险和隐患。检查组要求立即停用该实验室，尽快完成整体搬迁。

检查组在复查红白楼间自建房时，发现室外消防通道堵塞，严重干扰消防逃生；屋顶残枝败叶堆积过多，存在垮塌和失火隐患；室内实验装置、材料、其它物品等杂乱无序，用电不规范。检查组要求立即整改，消除安全隐患。

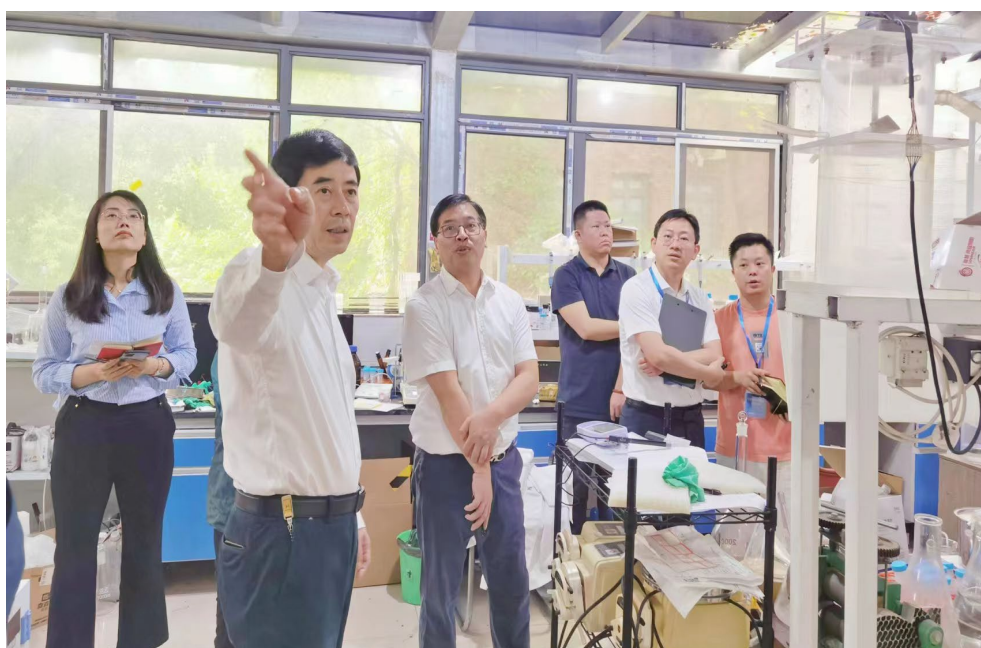

检查现场一



检查现场二

## 二、院实验室安全管理工作会

### 1、院实验室安全工作专题会

9月28日，针对9月25日由校党委书记舒立春带队，实设处、保卫处等职能部门参加的“中秋”、“国庆”节前实验室技术安全检查中发现的安全隐患和问题，院实验室安全领导小组成员和院实验室安全工作组成员以及自建房使用人在环境馆215室召开实验室安全工作专题会。



院实验室安全工作专题会现场

会议强调：自建房属于违法建筑。现有自建房存在垮塌、漏电与消防通道堵塞等安全隐患，极有引发安全事故的可能；因此各自建房必须立即明确房间安全责任人，安全责任人必须承担起房间使用人的安全教育与安全监护及保障工作。会议要求：

(1) 各问题实验室应高度重视实验室安全工作，主动开展实验室安全自检自查，在各个关键节点组织多种形式的安全隐患排查和整改，多措并举，筑牢实验室安全防线；

(2) 立即停止使用 F103 实验室，并断水、断电、封门。

(3) 各自建房必须在 10 月中旬前清理完成室内外、屋顶、过道等杂物，并提出对应的整改措施。

## 2、院实验室安全检查工作会

9 月 6 日下午，院实验室安全领导小组成员和院实验室安全小组成员以及部分实验室安全责任人在环境馆 215 室召开实验室安全检查工作会，会议由副院长杨永川主持。

何强院长结合学校 2023 年 8 月安全检查会议内容，通报了暑假期间学校发生的实验室安全事故，传达了学校对实验室安全检查工作的部署，并对我院实验室安全工作提出了三点要求：

一是提高政治站位，高度重视实验室安全管理工作。

牢记实验室安全工作是开展教学、科研的前提和基础保障，事关师生生命安全和学校财产安全。各实验室务必以扎实的作风、完善的措施、严格的标准，确保全年实验室安全工作目标的实现。

二是坚持问题导向，扎实开展实验室安全检查与常态化自查自纠工作。

实验室管理人员要按照检查要求和时间点，全面开展实验室安全检查和反馈整改工作。各实验室安全责任人要深入实验室，对照《高校实验室安全检查项目表》，开展全过程、全要素、全覆盖的常态化自查自纠，了解掌握实情，隐患整改落到实处。对于长期整改不彻底的实验室，由院长直接约谈，对于存在重大安全隐患的实验室直接封门，待整改完成验收合格后方可启用。

三是要补齐安全管理短板，提高师生安全意识及应急处置能力。

利用多种方式开展安全教育，让安全教育入脑入心。确保人人懂安全、会应急，营造浓厚的实验室安全文化氛围。

随后，杨永川副院长对近期学校实验室及设备管理处对于过期化学品的处置新规定进行了

补充说明，并要求各实验室一定要按规定处置过期化学品。



院实验室安全检查工作会现场

### 3、院实验室安全培训会

9月14日下午，学院院长何强在环境馆501室开展全院教职工实验室技术安全培训。何强院长通报了暑假期间校内发生的重大实验室安全事故，阐述了实验室安全的重要性。还强调，实验室安全无小事，各实验室安全责任人要牢固树立安全红线意识，从“要我安全”转变为“我要安全”，安全无保障的实验室不进，安全无保障的实验不做。

会议要求，各实验室要严格按照高等学校实验室安全检查项目表来规范实验室，继续扎实开展实验室安全检查与常态化自查自纠工作，加强研究生的安全教育，严格遵守实验室安全的各项规章制度，防范各类安全事故的发生，全力保障实验室的运行安全。



院实验室安全培训会现场

### 三、9 月度安全检查

8月30日-9月1日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼51间、红楼45间、机电楼28间、基因楼9间、采矿楼15间教学科研实验室共148间，进行2023年9月度日常安全检查。

通过检查，有共计52间实验室存在诸如“阻挡逃生通道；实验室内饮食、睡觉，清洁卫生不佳，堆积废弃物；接线板串联使用，接线板未固定，接线板至于地上使用，穿越地面线路无盖板，水龙头漏水未维修；使用未去掉原包装饮料瓶装样品，样品无标签，化学品柜未锁或未通电；管制化学品不入安全柜；气瓶未固定无状态标识无台账，穿越地面气路无保护措施；废弃物未分类收集，空瓶叠放、倒放，废液桶无处置标签；高温设备旁放置易燃物品，烘箱使用时无人值守，高温设备无高温警示标识。”等涉及“实验场所、基础安全、化学安全、特种设备与常规冷热设备”四大类“场所环境、卫生与日常管理、用电用水基础安全、实验室化学品存放、管制类化学品管理、实验气体管理、化学废弃物处置管理、加热及制冷装置管理”八小类安全隐患与问题共76条。其中：

白楼问题实验室18间、占比34.62%，问题与隐患数33条、占比43.42%。

红楼问题实验室14间、占比26.92%，问题与隐患数17条、占比22.37%；

基因楼问题实验室6间、占比11.54%，问题与隐患数8条、占比10.52%；

机电楼问题实验室11间、占比21.15%，问题与隐患数15条、占比19.74%；

采矿楼环境科学问题实验室3间、占比5.77%，问题与隐患数3条、占比3.95%。

序号	实验室名称	安全责任人	隐患问题序号	检查项目	检查详情	照片号	备注
1	白楼 103	古路	6.1.2	周边环境	阻挡通道	1-2	
2	白楼 103	廖志祥	8.1.1	用水用电基础安全	插座板串联	3	
3	白楼 104	赵伟	13.4.4	加热及制冷装置管理	严禁使用无人值守	4	
4	白楼 105	赵伟	9.7.2	废弃物收集分类	空瓶未规范收集	5	
5	白楼 106	付国福	6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	6	
6			13.4.4	加热及制冷装置管理	严禁使用无人值守	7	
7			13.4.3	加热及制冷装置管理	加热设备上放置易燃物	8	
8	白楼 108	刘鸣雷	9.5.3	管制类化学品	管制类化学品未入安全柜	9	
9			9.7.2	废弃物收集分类	空瓶与碎玻璃混放	10	
10	白楼 209	李志	8.1.1	用水用电基础安全	插线板串联使用，穿墙地面线路无盖板，插线板置于地上使用	11-12	
11			6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	13	
12			13.4.4	加热及制冷装置管理	严禁无票业知识	14	
13	白楼 301	廖志祥	6.2.2	卫生与日常管理	实验室乱摆放	15-16	
14			6.2.2	卫生与日常管理	实验室乱摆放	17	

月度安全检查结果

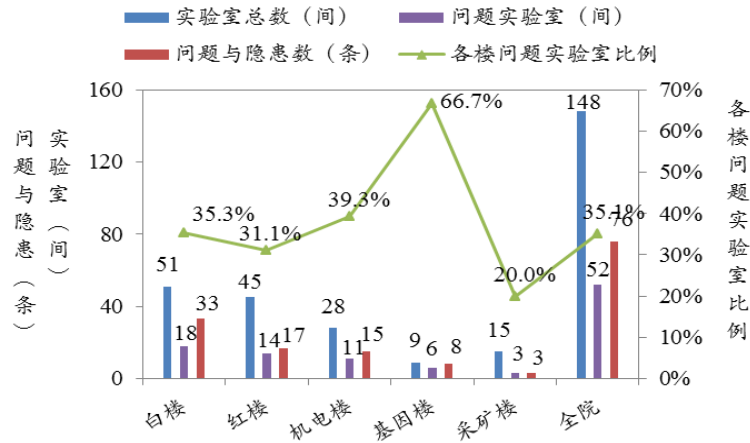


图1 各实验楼检查情况总览

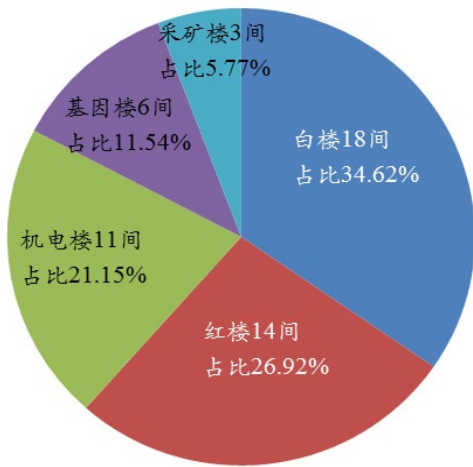


图2 问题实验室（共计52间）分布情况

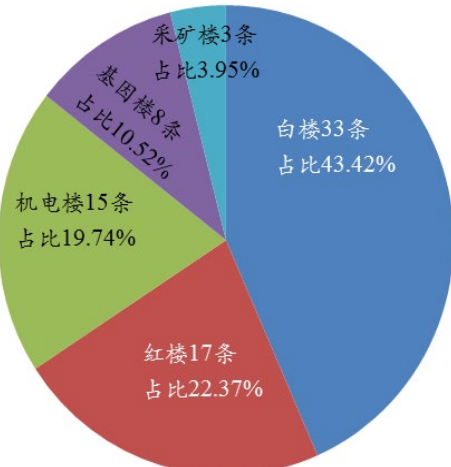


图3 问题与隐患（共计76条）分布情况

#### 四、安全复查

为保证对安全隐患和问题的零容忍态度，院实验室技术安全工作组继续对月度安全检查实行“闭环式管理”。

##### 1、第一次复查

9月7日-8日，院实验室技术安全检查工作组对8月30日-9月1日9月度日常安全检查中存在安全隐患和问题的52间实验室，76项问题进行本月度首次安全复查。

通过复查，共有39间实验室完成整改、整改完成率75%，完成安全隐患整改60项、整改完成率78.95%；未整改或整改不彻底实验室13间、占比25%，未整改安全隐患16项、占比21.05%，新增安全隐患和问题2项。其中：

白楼13间实验室完成整改、整改完成率72.22%，安全隐患整改26项、整改完成率78.79%；未整改或整改不彻底实验室5间、占比27.78%，未整改或整改不彻底安全隐患7项、占比21.21%；新增安全隐患和问题1项。

红楼8间实验室完成整改、整改完成率57.14%，安全隐患整改12项、整改完成率70.59%；未整改或整改不彻底实验6间、占比42.86%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题5项、占比29.41%；新增安全隐患和问题1项。

基因楼6间实验室存在的8项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改完成率100%。基因楼实验室值得肯定和表扬！

机电楼9间实验室完成整改、整改完成率81.82%，安全隐患整改11项、整改完成率73.33%；未整改或整改不彻底实验2间、占比18.18%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题4项、占比26.67%。

采矿楼3间实验室存在的3项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改完成率100%。采矿楼环境科学实验室值得肯定和表扬！

首次复检结果9月11日发出并公示，要求各问题实验室于9月15日前完成整改；院实验室技术安全工作组也将就此继续关注并督促。



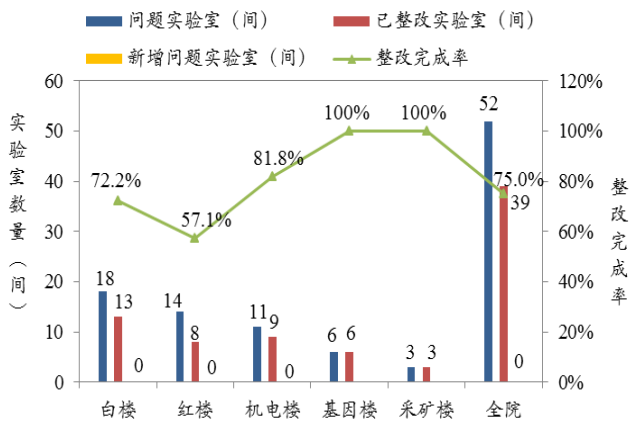


图4 首次复查问题实验室整改情况 (含新增)

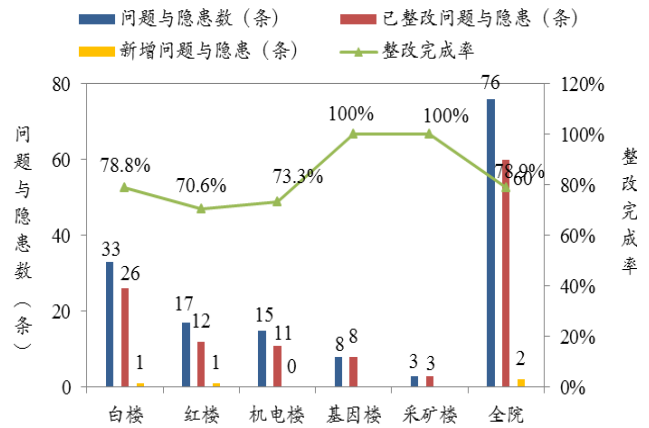


图5 首次复查问题与隐患整改情况 (含新增)

序号	实验室名称	安全责任人	隐患描述	检查项目	检查评价	照片号	备注
1	白楼 303	古旭 廖志祥	6.1.2	场所环境	阻挡通道	1-2	第二次通报
2			6.2.2	卫生与日常管理	实验室再改造	3	新增
3			8.1.1	用水用电基础安全	挂线板布线	4	第二次通报
4			13.4.4	加热及制冷装置管理	穿鞋脚踩他人鞋子	5	新增
5	白楼 209	李宏	8.1.1	用水用电基础安全	穿鞋脚踩他人鞋子	6	第二次通报
6	白楼 407	何雷	6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	7-8	第二次通报
7	白楼 504	何雷	13.4.3	加热及制冷装置管理	脚踏上放置杂物	9	第二次通报
8	白楼 512	刘彩虹	9.7.2	废弃物分类管理	玻璃瓶乱丢乱放	10	第二次通报
9	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用电基础安全	插线板放置不规范	11	第二次通报
10	红楼 211	林致海	6.1.2	场所环境	消防通道不畅通	12	第二次通报
11	红楼 213	刘程开 安海 李吉 姚海峰	9.6.4	实验气体管理	气管未加保护	13	第二次通报
12	红楼 222	何旭光 刘成刚 王博 汪超 李洪凯 魏云海	6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	14	第二次通报
13	红楼 319	苏芳英	6.1.2	场所环境	消防通道不畅通	15	第二次通报

序号	实验室名称	安全责任人	隐患描述	检查项目	检查评价	照片号	备注
1	白楼 303	古旭 廖志祥	6.1.2	场所环境	阻挡通道	1-2	第二次通报
2			6.2.2	卫生与日常管理	实验室再改造	3	新增
3			8.1.1	用水用电基础安全	挂线板布线	4	第二次通报
4			13.4.4	加热及制冷装置管理	穿鞋脚踩他人鞋子	5	新增
5	白楼 209	李宏	8.1.1	用水用电基础安全	穿鞋脚踩他人鞋子	6	第二次通报
6	白楼 407	何雷	6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	7-8	第二次通报
7	白楼 504	何雷	13.4.3	加热及制冷装置管理	脚踏上放置杂物	9	第二次通报
8	白楼 512	刘彩虹	9.7.2	废弃物分类管理	玻璃瓶乱丢乱放	10	第二次通报
9	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用电基础安全	插线板放置不规范	11	第二次通报
10	红楼 211	林致海	6.1.2	场所环境	消防通道不畅通	12	第二次通报
11	红楼 213	刘程开 安海 李吉 姚海峰	9.6.4	实验气体管理	气管未加保护	13	第二次通报
12	红楼 222	何旭光 刘成刚 王博 汪超 李洪凯 魏云海	6.2.2	卫生与日常管理	清洁卫生不佳	14	第二次通报
13	红楼 319	苏芳英	6.1.2	场所环境	消防通道不畅通	15	第二次通报

第一次复查结果

## 2、第二次复查

9月15日，院实验室技术安全工作组对9月7日-8日9月度日常安全检查第一次复查中存在的安全隐患和问题的13间实验室，18项问题进行本月度第二次安全复查。

通过复查，8间实验室完成整改、整改完成率61.54%，安全隐患整改13项、整改完成率72.22%；5间实验室未完成整改、占比38.46%，未整改安全隐患5项、占比27.78%，新增安全隐患和问题1项。其中：

白楼3间实验室完成整改、整改完成率60.00%，完成安全隐患整改6项、整改完成率75.00%，未整改实验室2间、占比40.00%，未整改安全隐患数2项、占比25.00%，新增安全隐患和问题1项。

红楼3间实验室完成整改、整改完成率50.00%，完成安全隐患整改3项、整改完成率50.00%，未整改实验室3间、占比50.00%，未整改安全隐患数3项、占比50.00%。

机电楼 2 间实验室存在的 4 项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改完成率 100%。采矿楼环境科学实验室值得肯定和表扬！

再复查结果于 9 月 18 日公示并通报全院，要求相关实验室 9 月 21 日前完成整改；同时提请院领导给予关注，并要求相关实验室尽速完成整改，以便达成本月度的安全管理目标。

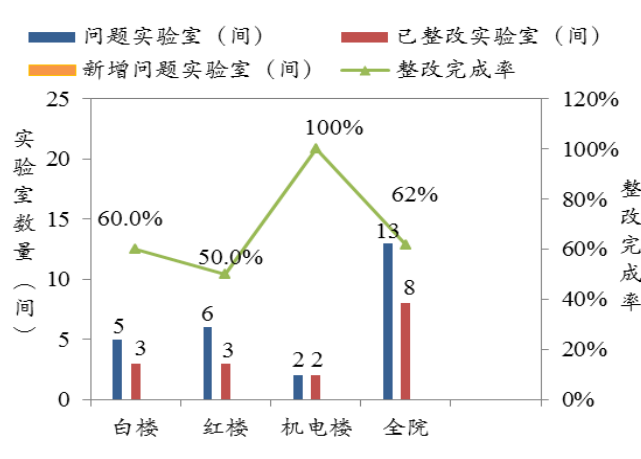


图 6 第二次复查问题实验室整改情况

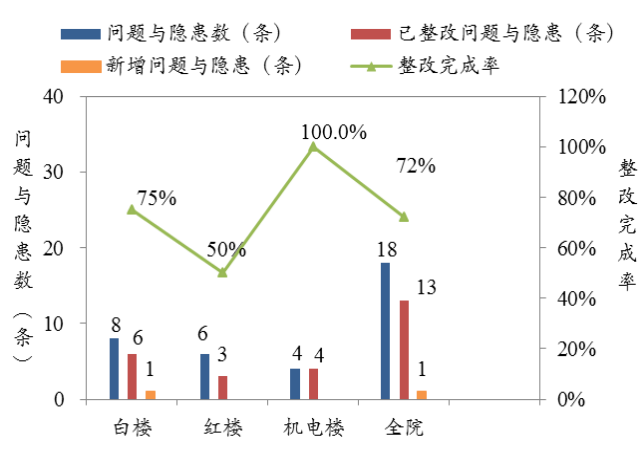


图 7 第二次复查问题与隐患整改情况


序号	实验室名称	安全责任人	检测要素序号	检查项目	检查详情	照片号	备注
1	白楼 103	梁文祥	8.1.1	用水用气基础安全	线路板未固定	1	第三次通报
2	白楼 209	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	穿墙地漏堵塞无盖板	2	第三次通报
3	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	线路板未固定	3	新增
4	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	线路板放置不规范	4	第三次通报
5	红楼 213	杨明洪/李宏/李宏/洪俊豪	9.6.4	实验气体管理	气瓶未加保护	5	第三次通报
6	红楼 222	冯元元/冯元元/周上峰/冯元元/冯元元/冯元元	6.2.2	洁净与日常管理	请前卫生不佳	6	第三次通报

序号	实验室名称	安全责任人	检测要素序号	检查项目	检查详情	照片号	备注
1	白楼 103	梁文祥	8.1.1	用水用气基础安全	线路板未固定	1	第三次通报
2	白楼 209	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	穿墙地漏堵塞无盖板	2	第三次通报
3	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	线路板未固定	3	新增
4	红楼 108	李宏	8.1.1	用水用气基础安全	线路板放置不规范	4	第三次通报
5	红楼 213	杨明洪/李宏/李宏/洪俊豪	9.6.4	实验气体管理	气瓶未加保护	5	第三次通报
6	红楼 222	冯元元/冯元元/周上峰/冯元元/冯元元/冯元元	6.2.2	卫生与日常管理	请前卫生不佳	6	第三次通报

第二次复查结果

### 3、第三次复查

截止于 2023 年 9 月 25 日下午 6 时，院实验室技术安全工作组收到 9 月 18 日第二次安全复查中存在 6 项安全隐患和问题的白楼 103、白楼 209、红楼 108、红楼 213、红楼 222 共 5 间实验室的安全隐患与问题的整改回复或整改计划，经白楼和红楼楼栋安全员 9 月 26 日对以上房间复查，确认相关实验室的相关安全隐患和问题已全部完成整改，整改完成率 100%，达成了本月度实验室技术安全工作“闭环式管理”的目标。

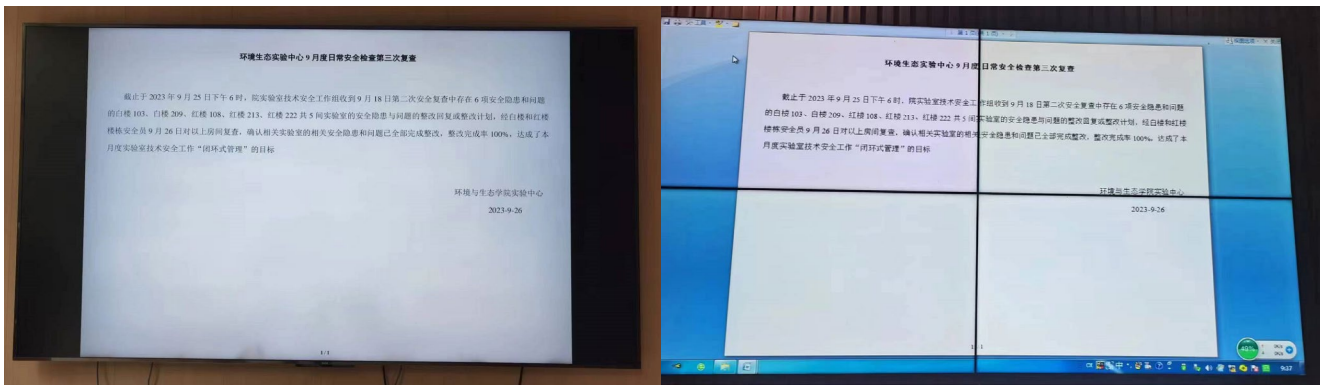

### 第三次复查结果

#### 1、管制化学品暂存间技术改造

7月，沙坪坝区公安分局治安支队对学院白楼601管制化学品暂存间进行专项检查并提出改进意见。根据区公安分局的要求，并在校设备处相关政策大力支持下，实验中心于9月中旬完成危化品暂存间房门更换为符合要求的安全防护等级为B级的双锁防盗门，并将房间电源、开关、灯具等全部更换为符合国家防爆标准的用电设备，确保学院院级危化品暂存间的安全存储和安全管理需要。



防盗门更换



防爆改造


## 2、公共加热间技术改造

在校设备处相关政策大力支持下，为提高公共加热间空间使用率，实验中心于9月中旬完成对白楼402加热间的技术改造。改造后，402室烘箱、马弗炉及管式炉的使用台套数由改造前的11台增加至16台，有效提高了公共加热间空间使用率；通过改造，同时解决完善了漏电、散热、安全监管等安全措施，确保公共加热间的高效使用和安全管理。



## 3、废弃物暂存间技术改造

随着教学科研的快速发展，白楼102院级实验废弃物暂存间使用面积严重不足。在校设备处相关政策大力支持下，实验中心于9月中旬完成对院级实验废弃物暂存间的改扩建。通过改扩建，院级实验废弃物暂存间面积增加约5.5 m<sup>2</sup>，缓解了暂存间使用面积不足的窘境；并加装强力排风扇，有效改善了房间通风条件。

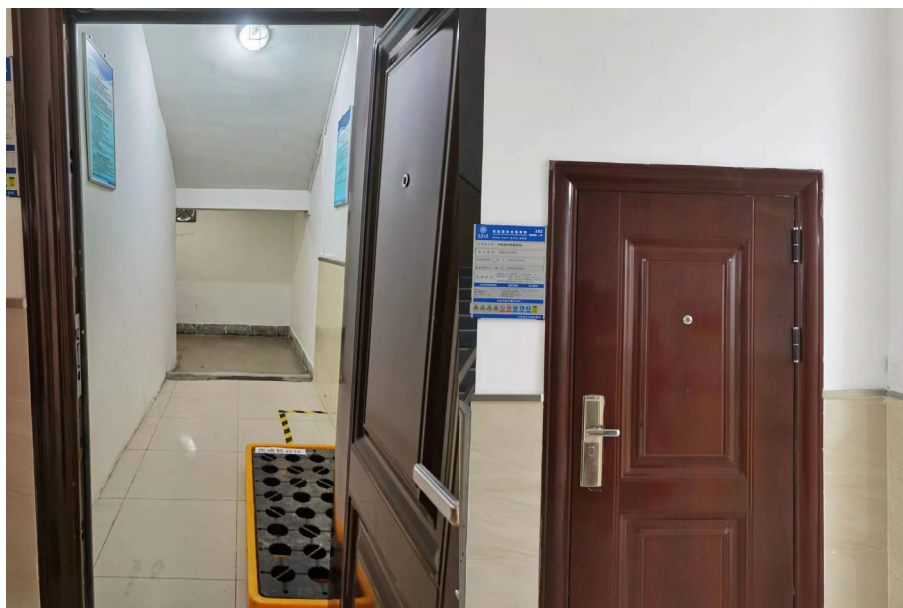

## 六、校级安全检查

9月5日，校实验室技术安全督导在采矿楼安全管理员陪同下对采矿楼各实验室开展9月日常安全巡查。

检查发现采矿楼共1间实验室存在气瓶未合理固定1项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，该实验室已完成整改并回复。

A区采矿 实验大楼2 31	环境与 生态学 院	张代钧	气瓶未合 理固定	普通	2023年9 月日常巡 查(安全 督导第三 组)	日常巡查	2023-09-0 5	未发送	待 审 核
---------------------	-----------------	-----	-------------	----	--------------------------------------	------	----------------	-----	-------------

9月20日，校实验室技术安全督导在机电楼安全管理员陪同下对机电楼各实验室开展9月日常安全巡查。

检查发现机电楼10间实验室和基因楼6间实验室存在卫生情况不佳、实验室内饮食、实验室放置电动车，接线板未固定、接线板串联使用、接线板置于地上使用，样品无标签、安全柜未上锁、气瓶未固定、空瓶未合理收集等20项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，大部分实验室未回复，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

B区机电实验大楼(东) 409	环境与生态学院	于清森	实验室无人,且危险化学品柜未上锁	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 408	环境与生态学院	郑怀礼,丁魏	实验室卫生状况差	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 301	环境与生态学院	赵志伟	电源插座未固定,且置于地面	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 311 A	环境与生态学院	梁志杰	废弃试剂瓶随意堆放	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 311 A	环境与生态学院	梁志杰	电源插座随意堆放	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 314	环境与生态学院	周健,和雪杰	电源插座未固定	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 316	环境与生态学院	翟俊	实验试剂溶液未张贴标签	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 311 A	环境与生态学院	梁志杰	电源插座未固定	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 311 A	环境与生态学院	梁志杰	气瓶未固定	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 316-1	环境与生态学院	翟俊	高压反应釜置于实验台面	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 100	环境与生态学院	陈飞,李伟,杨易	废弃试剂瓶随意丢弃,未放入专用垃圾桶	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待审核
B区机电实验大楼(东) 102	环境与生态学院	陈飞	高温设备未张贴操作说明	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(东) 107	环境与生态学院	陈猷鹏	实验室放电动车	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待审核
B区机电实验大楼(西) 207	环境与生态学院	方芳	实验室没有人,腐蚀性化学品未上锁,废弃化...	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(西) 208	环境与生态学院	刘智萍	实验室卫生状况差	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(西) 206	环境与生态学院	陈忠礼	电源插座未固定	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(西) 203	环境与生态学院	邵迎	电源插座未固定且串联使用	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(西) 204	环境与生态学院	蒋艳雪	实验桌面杂乱无章,烧杯倒放	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改
B区机电实验大楼(西) 202	环境与生态学院	晏鹏	实验室有饮用水	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-20	未发送	待整改

9月21日，校实验室技术安全督导在白楼安全管理员陪同下对白楼各实验室开展9月度日常安全巡查。

检查发现白楼共7间实验室存在阻挡逃生通道、接线板串联使用、接线板置于地上使用、空瓶叠放倒放、高温设备旁放置气瓶等共9项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，大部分实验室未回复，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

B区给排水实验楼103	环境与生态学院	何强,古励,柴宏祥	接线板串联供电	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼103	环境与生态学院	何强,古励,柴宏祥	化学试剂空瓶叠放倒放	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼103	环境与生态学院	何强,古励,柴宏祥	实验物品堵塞安全通道	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼203	环境与生态学院	周健,石烁辉	试剂空瓶叠放倒放; 化学废弃物未放置在指定...	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼209	环境与生态学院	何强,李宏,艾海男	接线板串联供电	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼402	环境与生态学院	李莉,,叶志洪,陈瑶,赵纯,何强,陈一,姚娟娟,古励,张智,向平,刘智萍	气瓶未远离热源	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼411	环境与生态学院	林艳,向平,梁建军	接线板置于地面	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼415	环境与生态学院	皇甫小留,陈一	实验物品堵塞安全通道	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待整改
B区给排水实验楼602	环境与生态学院	李伟,姚婧梅,邵迎,陈忠礼	化学试剂空瓶叠放倒放	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-21	未发送	待审核

9月26日，校实验室技术安全督导在红楼安全管理员陪同下对红楼各实验室开展9月度日常安全巡查。

检查发现白楼共 1 间实验室存在管制化学品柜未上锁 1 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，该实验室未回复请及时登录系统完成整改并回复。

B区域建新实验楼322	环境与生态学院	瞿涵	管制类化学品未按要求进行双人双锁管理	普通	2023年9月日常巡查(安全督导第三组)	日常巡查	2023-09-26	未发送	待整改
-------------	---------	----	--------------------	----	----------------------	------	------------	-----	-----

## 七、实验废弃物处理处置

9月14日，实验中心收集上交处理处置实验固（液）体废弃物 650kg。